


YVOIRE

LE LAC LEMAN

NERNIER

MESSERY

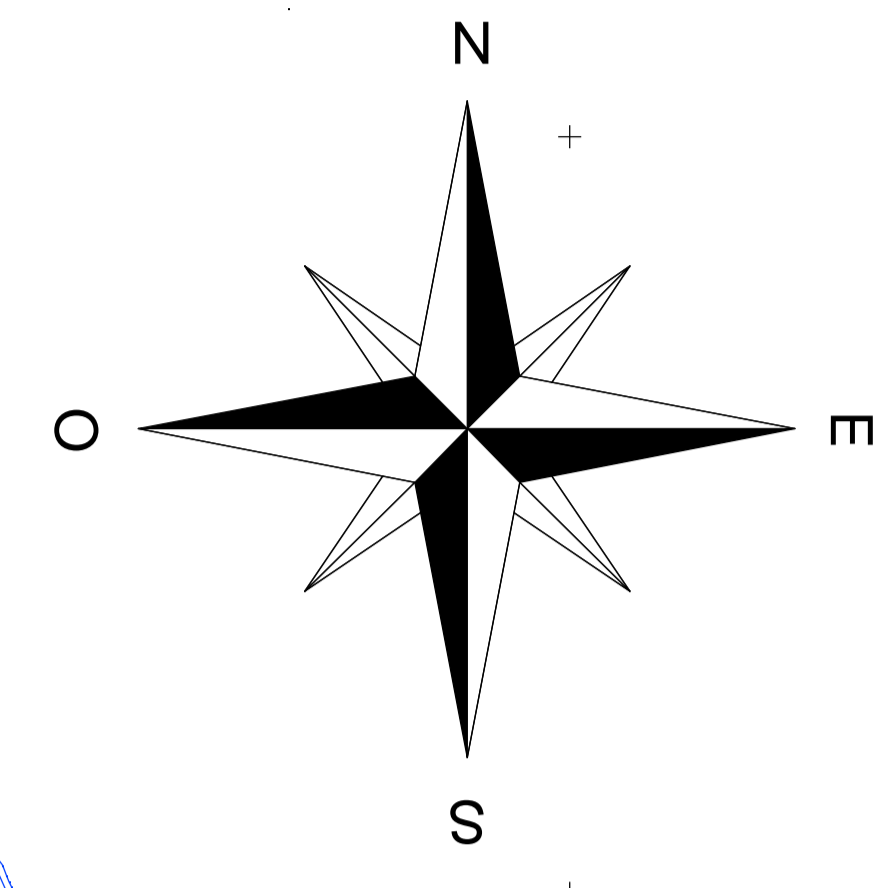

- Legende Limites**
- Conduite PEHD Ø 63 mm longueur ±1000 ml
 - Conduite PVC Ø 90 mm longueur ± 300 ml
 - Conduite Fonte ductile Ø 100 mm longueur ± 5000 ml
 - Conduite Fonte ductile Ø 150 mm longueur ± 350 ml
 - Conduite Fonte ductile Ø 200 mm longueur ± 2000 ml
 - Conduite Fonte ductile Ø 250 mm longueur ± 280 ml
 - Conduite Fonte ductile Ø 300 mm longueur ± 650 ml
 - P.I. Poteaux incendie quantité = 33




SIEM
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE MOISERES
03 78 11 11 11
04 50 72 40 26
04 50 72 40 60
04 50 41 56 28
Secrétariat : 04 50 72 40 26
Du Lundi au Vendredi : de 7 h 30 à 17 h 00
Le Samedi : de 7 h 30 à 11 h 00
E-mail : seau@seaux-moisere.com
Site internet : www.seaux-moisere.com

Approvisionnement en eau potable

Commune de NERNIER

Plan Local d'Urbanisme

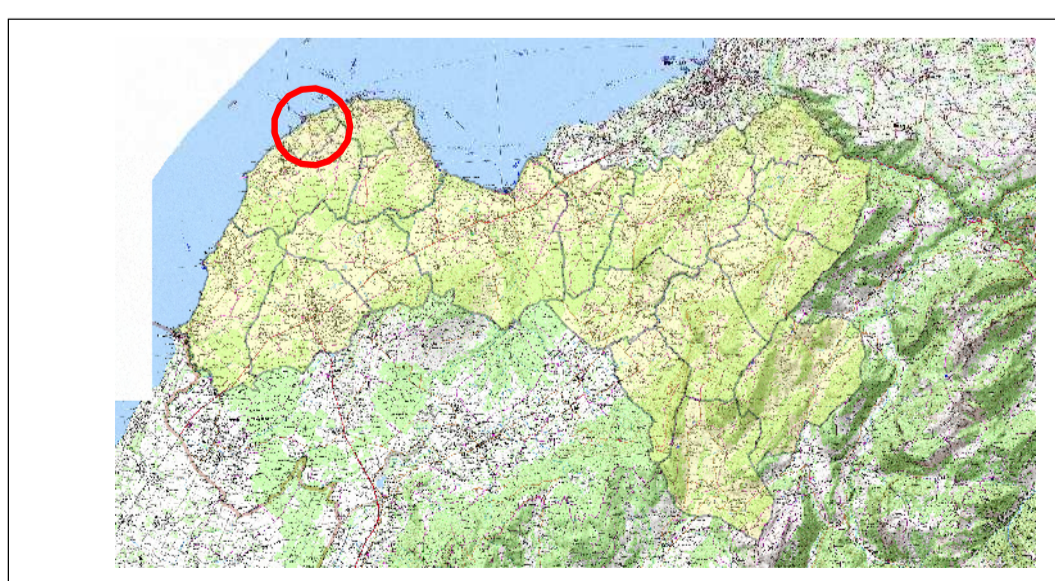

Plan annexe sanitaire
Réseau AEP

Echelle :	Date :	Etabli par :
1/2500	05/06/2012	FD
Index	Date	Objet
A	04/2012	élaboration